




UPOLOHOVANIE CHLADIČA

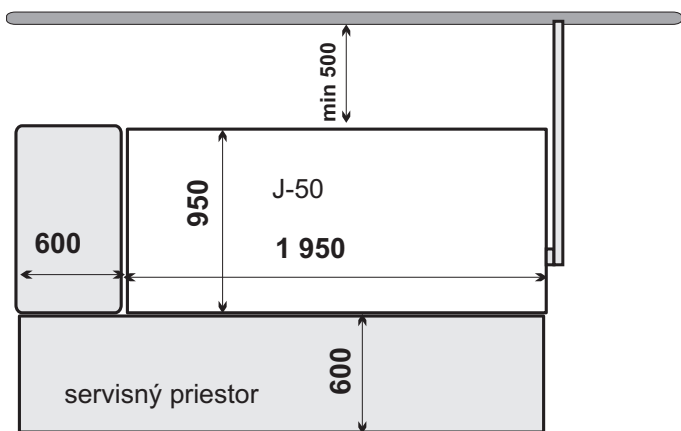

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

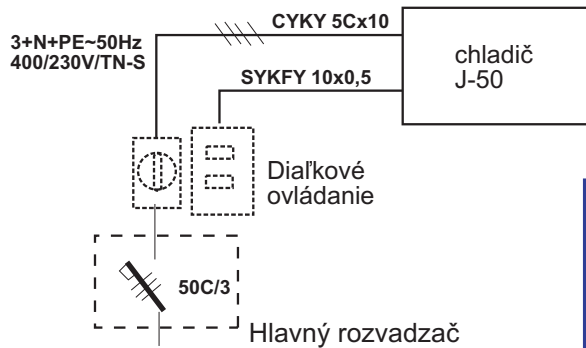

prvý chladiaci okruh
vývody 1,3
druhý chladiaci okruh
vývody 2,4

 JARES JARES Therm s.r.o.	NÁZOV :	Počet listov: 1
	Rozmerový náčrtok chladiča J-50	List: 1
Vypracoval: Ing. Adamec	Číslo výkresu:	RN-J-50